



INSTALACJA ELEKTR. WE WNEȚRZU SŁUPA



- UWAGI:
1. NAPIĘCIE INSTALACJI 3 X 400/230V; 50Hz;
 2. SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
 3. MOC ZAINSTALOWANA I SZCZYTOWA 3,48 kW
 4. UKŁAD SIECI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ TN-C

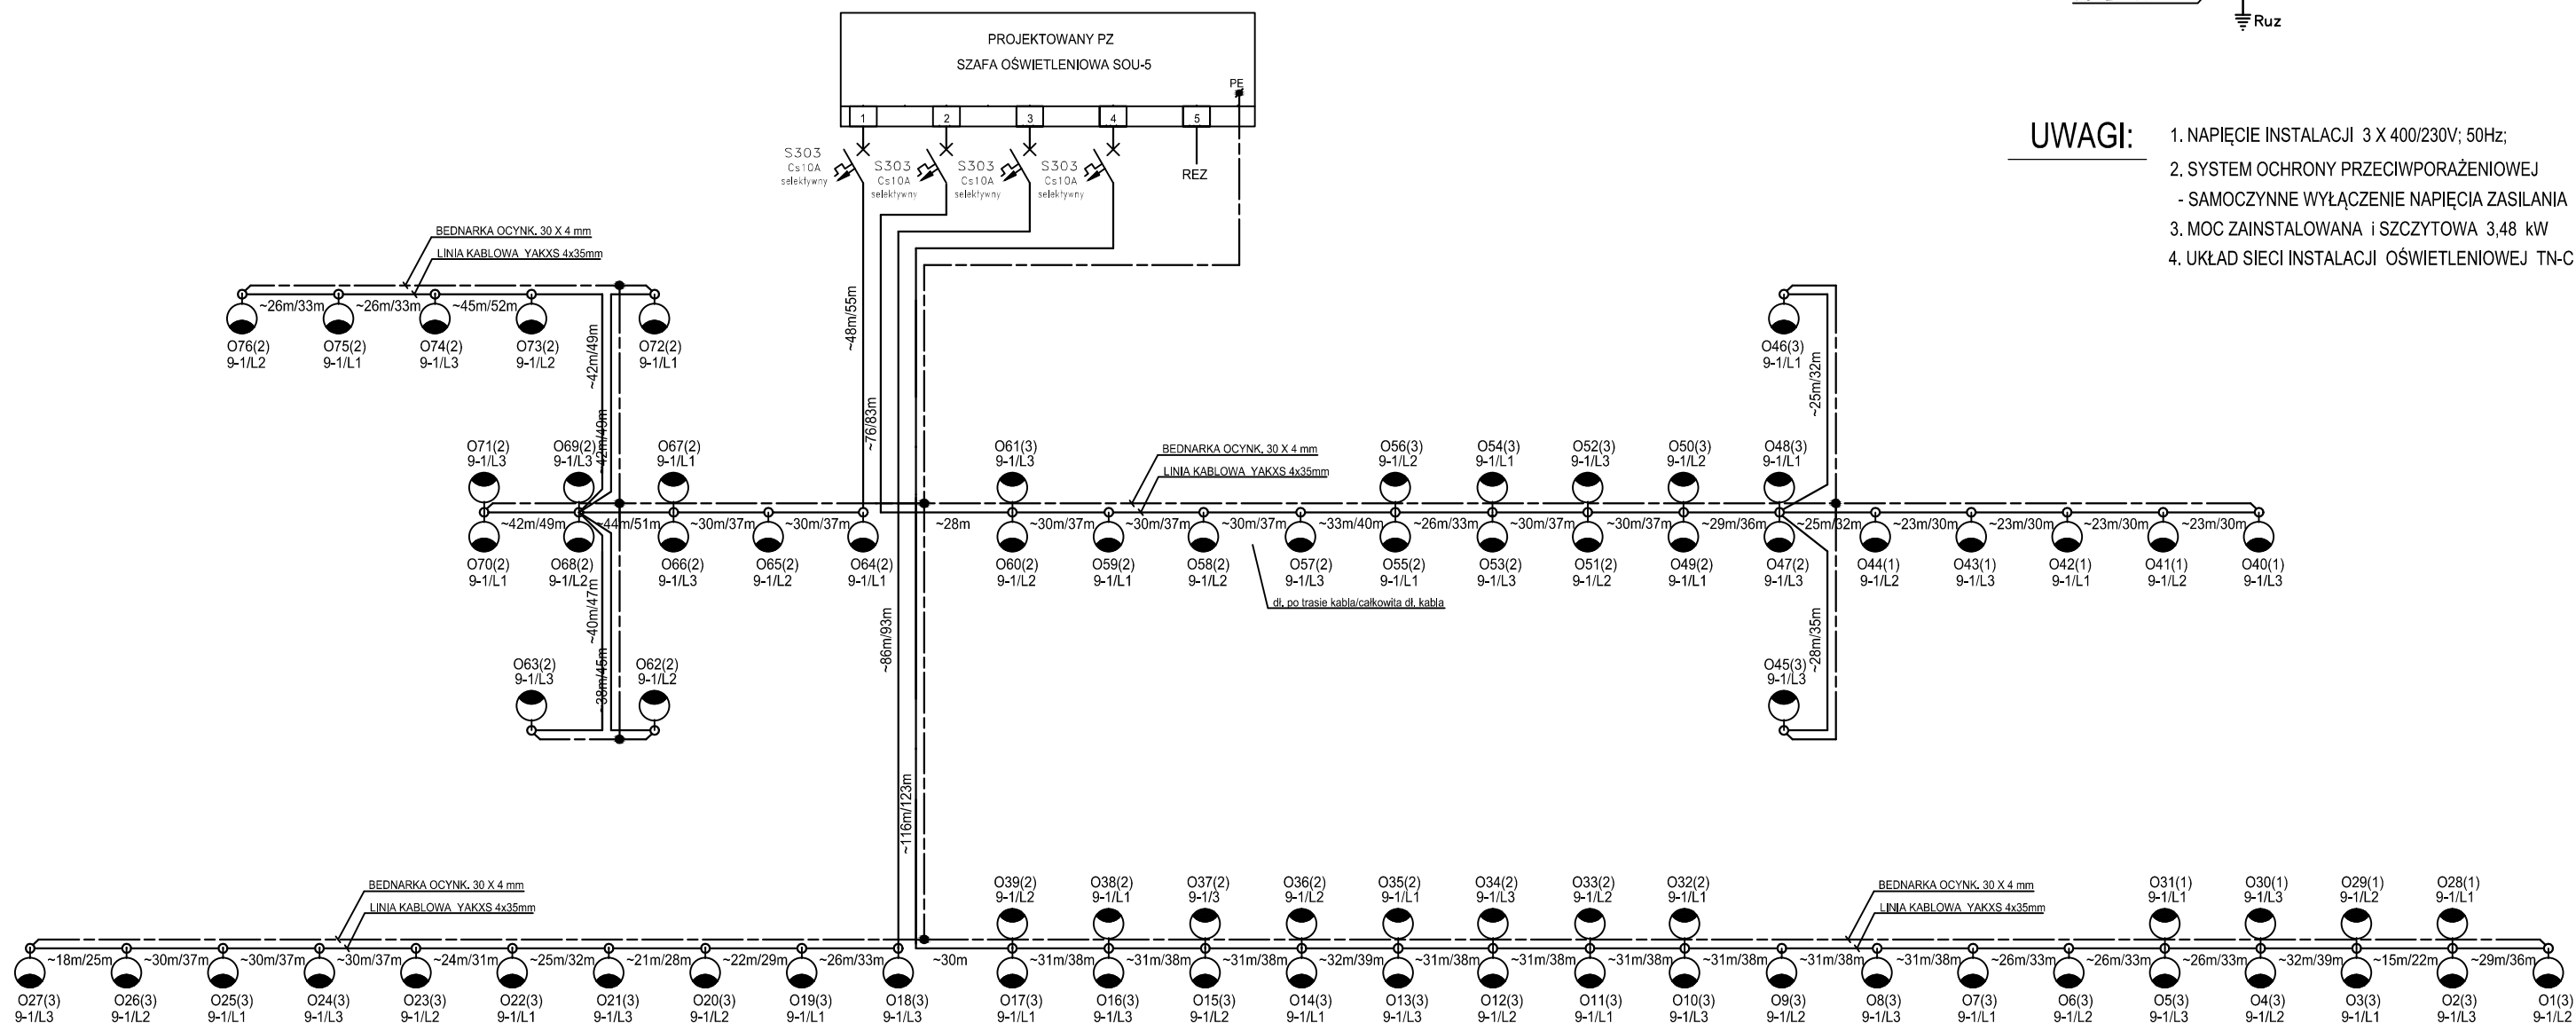

wykonawca		zleceniodawca			
 EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha ul. Pod Kasztanami 5/4 40-462 Katowice		Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój			
tytuł: Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku Zdroju					
obiekt: Ulica łącząca					
nazwa: Schemat sieci oświetleniowej			branża: elektryczna		
opracował: mgr inż. Piotr Rozmus		uprawnienia: -	podpis: 	skala: data	nr rys.
opracował: mgr inż. Bartłomiej Mucha		-		07.2015	E_3
projektował: mgr inż. Artur Stanik		SLK/1106/POOE/05			
sprawdził: inż. Jan Puka		SLK/2307/POOE/05			