


STACJA TRANSFORMATOROWA
LINIA KABLOWA BUSKO ŚWIERCZEWSKIEGO VIII
Rozdzielnia nn - wolne pole

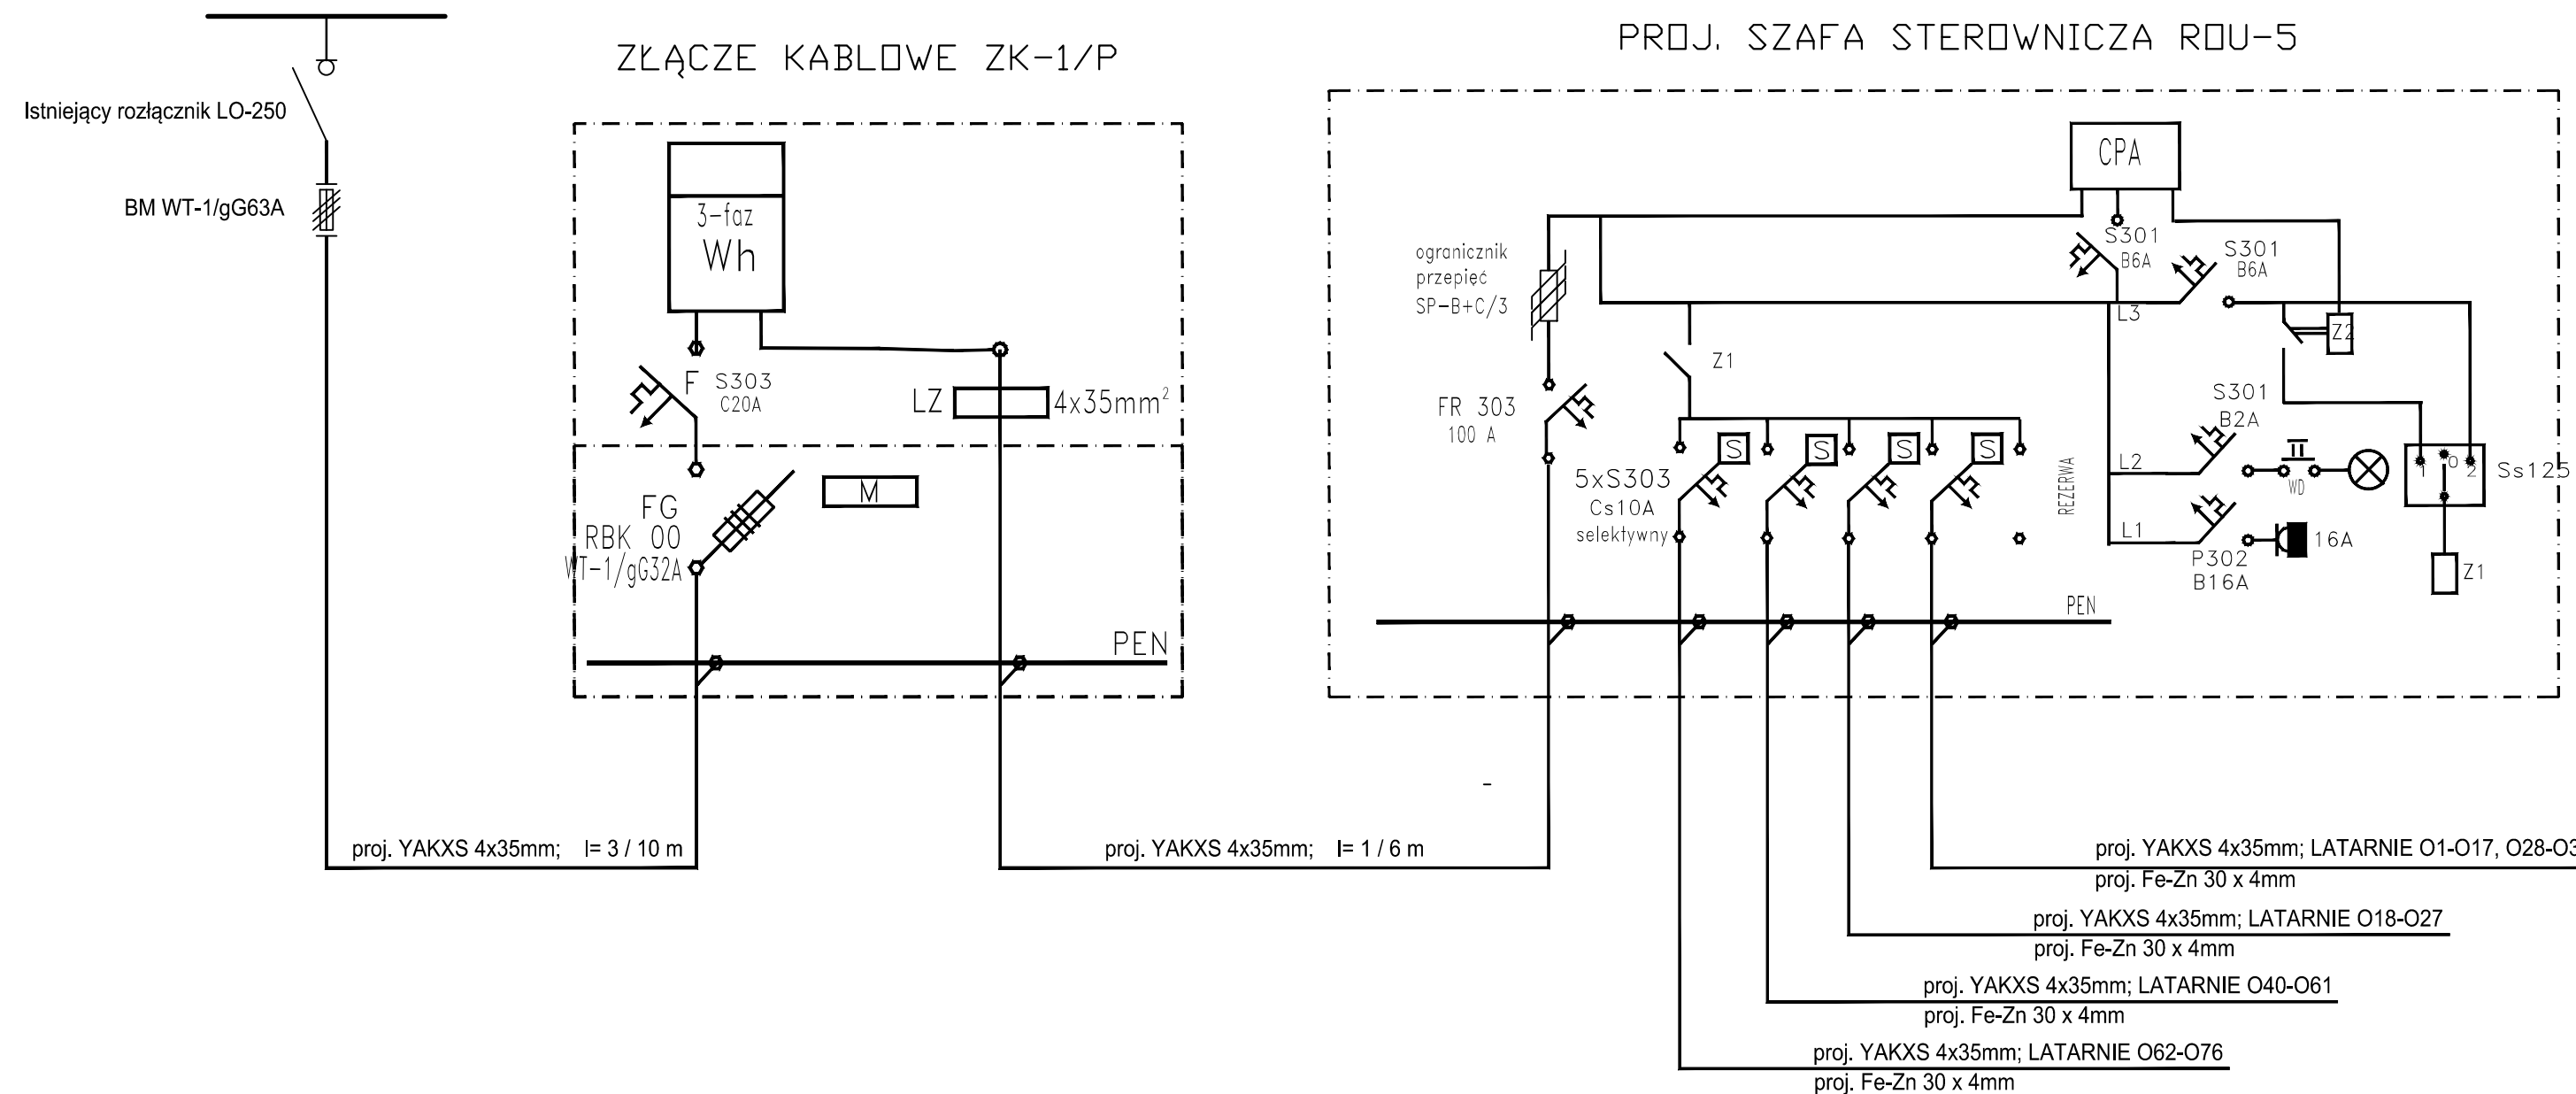

- UWAGI:**
1. NAPIĘCIE INSTALACJI 3 X 400/230V; 50Hz;
 2. SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
 3. MOC ZAINSTALOWANA I SZCZYTOWA 3,48 kW
 4. UKŁAD SIECI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ TN-C

wykonawca		zlecniodawca			
 EKOBM PROJEKT Bartłomiej Mucha ul. Pod Kasztanami 5/4 40-462 Katowice		Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój			
tytuł: Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku Zdroju					
obiekt: Ulica łącząca					
nazwa: Schemat ideowy zasilania sieci oświetlenia ulicznego		branża: elektryczna			
		uprawnienia:	podpis	skala:	
opracował: mgr inż. Piotr Rozmus		-		data	nr rys.
opracował: mgr inż. Bartłomiej Mucha		-		07.2015	E_2
projektował: mgr inż. Artur Stanik		SLK/1106/POOE/05			
sprawdził: inż. Jan Puka		SLK/2307/POOE/05			